番図	01P300553

	型式	品名	数量	定格電源入力
1	RA-400	個別浴槽対応ｳｫｯﾄ	1	480VA
2	RA400-001	据置設置部品	1	

記号	変更内容	担当	日付
A	Δ×9 寸法追加、削除	井本	2005.10.03
B	Δ×7 感度電流変更、他	池上	2007.02.26
△			

設置工事図

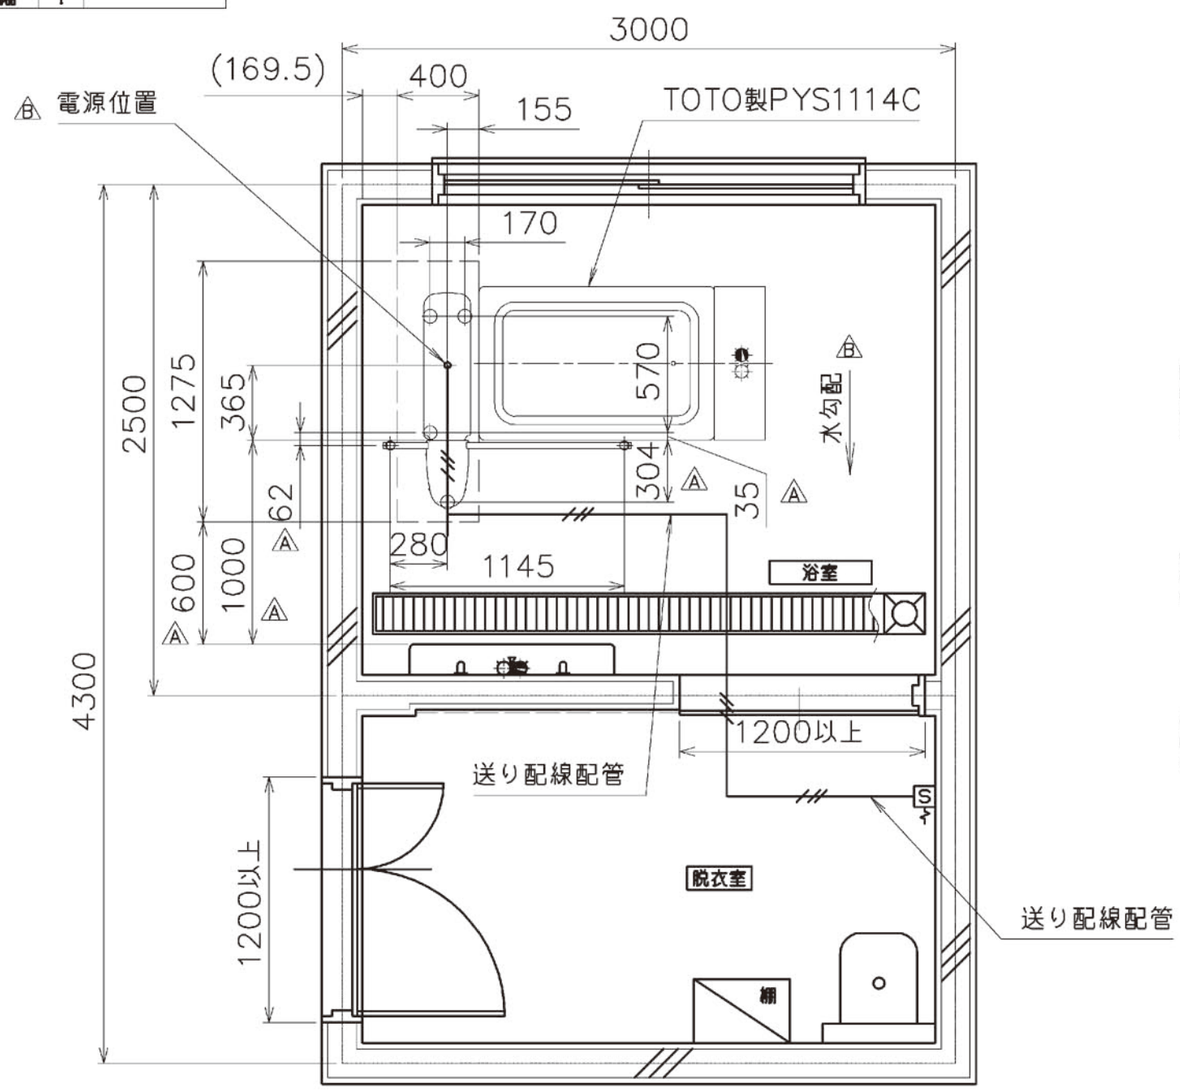

レイアウト図

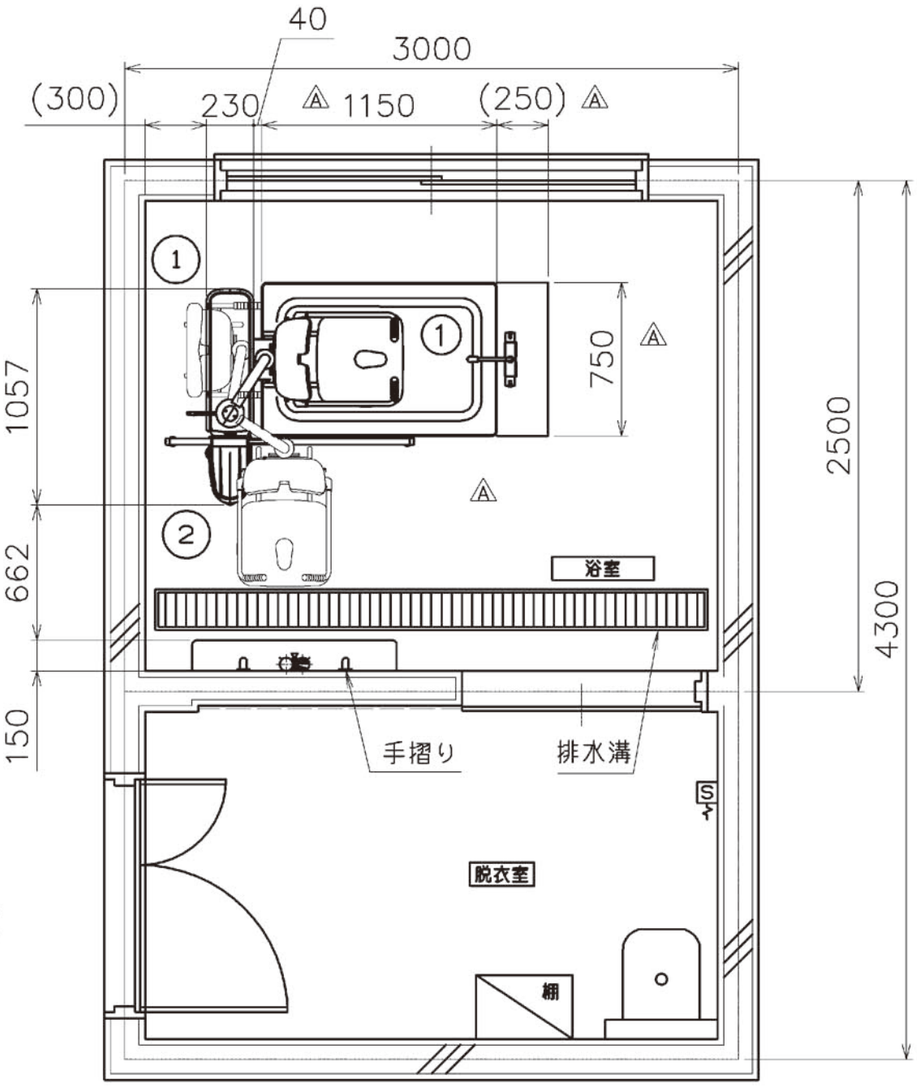

設備条件

1．電源：単相100V　50／60Hz　15Aアース付（アース線は第D種の規定に準ずる）
　S 浴室外にスイッチボックスを設置のこと（FL＋1500）
B 配電盤には単独の漏電ブレーカを設けること（感度電流30mA）
B 電線は600Vビニール絶縁電線（IV）1.25mm² 以上を使用し、電線管はPF管を使用する。
B PF管はFLより300mm立上げ通線し、電線は管端より1000mm以上出す。
B PF管の端末は防水処理を施すこと。
2．配線図：送り配線配管　—//—
3．浴槽：TOTO製PYS1114C
　浴槽の施工、排水ピットは施工業者に一任とするが、TOTOの工事図（別途指示）を参照のこと
4．指定以外の床及び室内装は、建築工事に一任とする

<記事>
天井高さに注意すること。（2300以上）

<床勾配>
床勾配：［　］で示した範囲は、床勾配1／100以下で同一勾配とする。

尺度	1:30	図法		材質		工事図（据置仕様）	PYS1114C
				規格	品番	品名	
検図	設計	製図		表面・後処理	設計日	03/11/12	オージー技研株式会社
高岩	山下	山下		仕上記号	機種	RA-400	図番 01P300553 B